


Gemeinde		Parzellen-Nr.	
Objekt			
Bauherr			
Architekt			
Fachplaner			

Sinkgeschwindigkeit	v	18 m/h	gem. SN 592 000 Kap. 7.6.3
Minimale Schlammraumtiefe	K	0.5 m	
Regenintensität	r	0.036 l/s m ²	

Schlammssammler 1

Anforderungen	Normale Anforderungen	
Aufenthaltszeit	t	30 s
Tiefe des Abscheideraumes	h_1	0.50 m
Nutztiefe (min. 1.00 m)	NT	1.00 m
Reduzierte abflusswirksame Fläche	F_{red1}	0 m ²
Zufluss Schlammssammler	Q_{zu1}	0.00 l/s
Gewählter Normschacht	NW	m

Die minimale Nennweite beträgt $NW = 0$ m

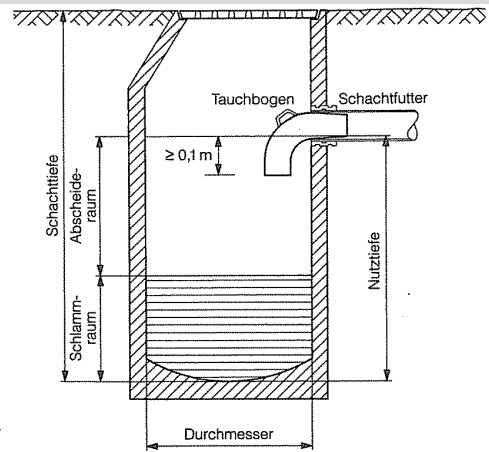

Erforderliche Abscheideoberfläche	A_{erf}	0.00 m ²
Vorhandene Abscheideoberfläche	A_{vorh}	0.00 m ²

Schlammssammler 2

Anforderungen	Normale Anforderungen	
Aufenthaltszeit	t	30 s
Tiefe des Abscheideraumes	h_1	0.50 m
Nutztiefe (min. 1.00 m)	NT	1.00 m
Reduzierte abflusswirksame Fläche	F_{red1}	0 m ²
Zufluss Schlammssammler	Q_{zu1}	0.00 l/s
Gewählter Normschacht	NW	m

Die minimale Nennweite beträgt $NW = 0$ m

Erforderliche Abscheideoberfläche	A_{erf}	0.00 m ²
Vorhandene Abscheideoberfläche	A_{vorh}	0.00 m ²